

Interface de comando LMS 15



Esquema
ligação



BAXIROCA

Tel. +34 902 89 80 00
www.baxi.es
informacion@baxi.es




Direitos de autor
Todos os dados técnicos que figuram nas presentes instruções, bem como as ilustrações e esquemas eléctricos, são de nossa propriedade, e não se podem reproduzir sem nossa autorização prévia por escrito.



7621029-001-01

LMS 15

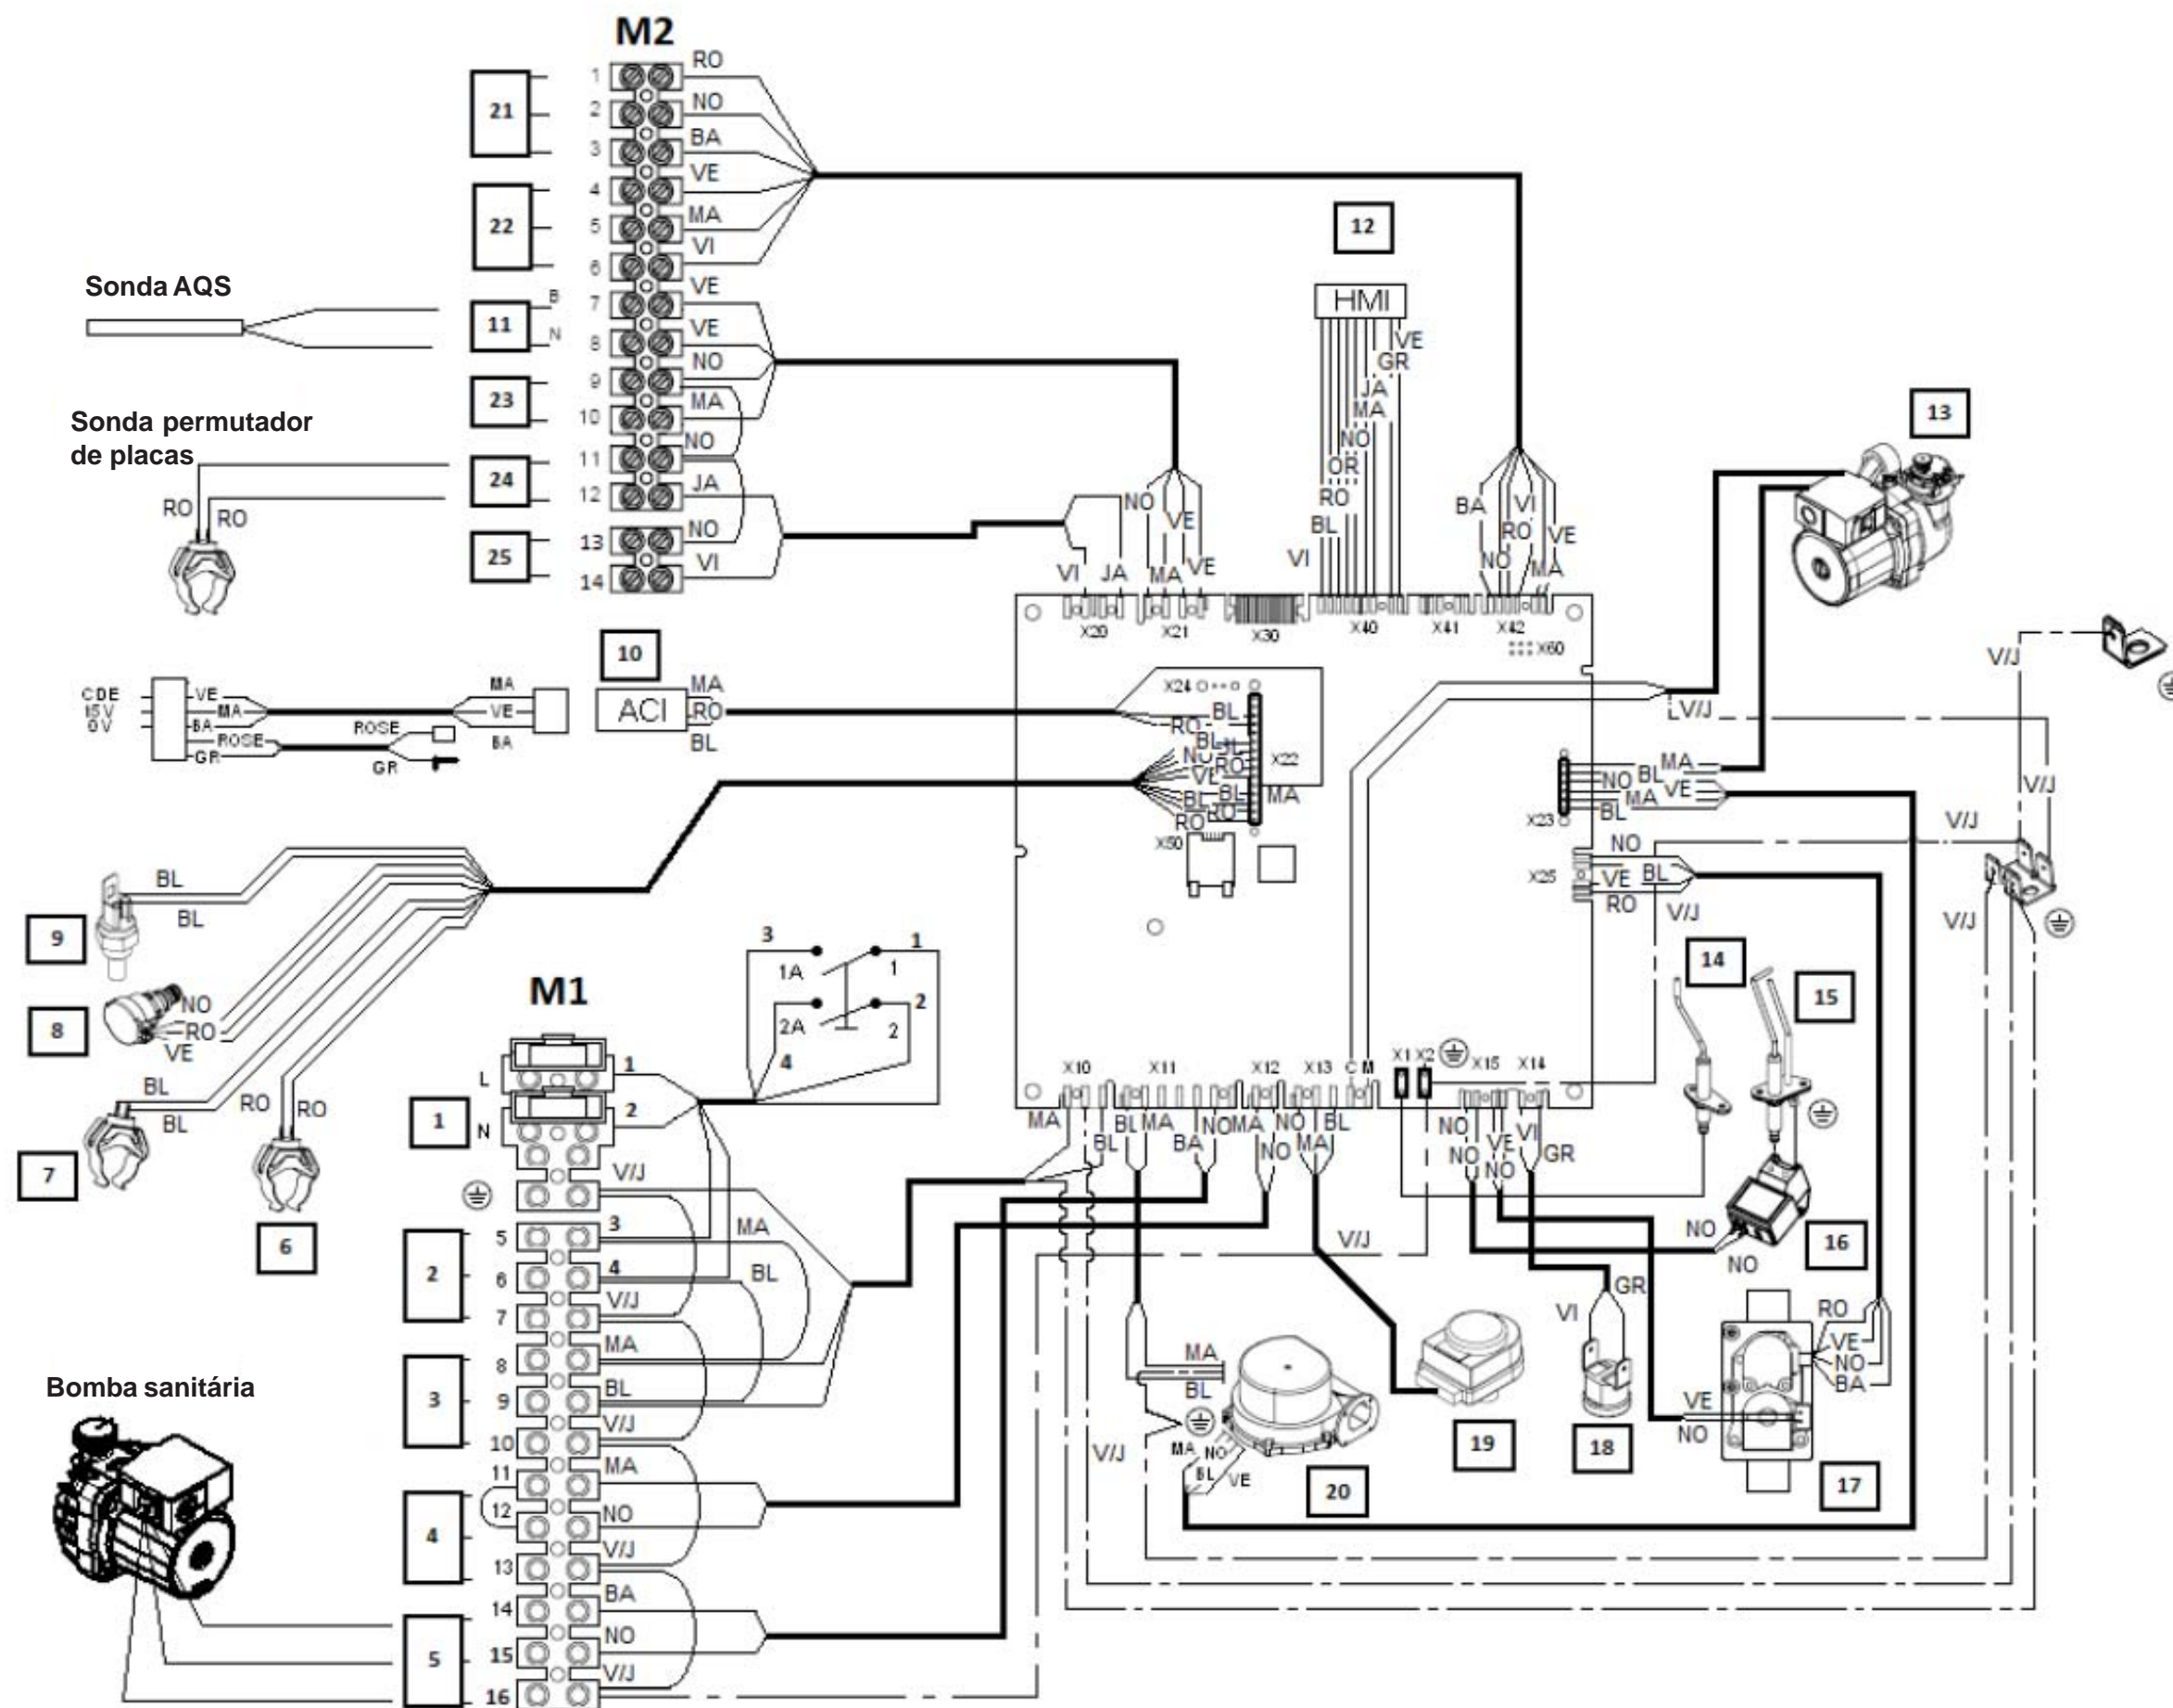

GR	Cinzento
NO	Negro
MA	Castanho
RO	Vermelho
OR	Laranja
BL	Azul
VI	Violeta
BA	Branco
VE	Verde
JA	Amarelo
V/J	Verde/Amarelo

1	Alimentação 230 V 50 Hz
2	Circuito auxiliar 1
3	Circuito auxiliar 2
4	Termóstato ambiente
5	Relé multifunções
6	Sonda ida
7	Sonda retorno
8	Pressósta falta de água
9	Sonda fumos
10	ACI
11	Sonda AQS
12	Visualizador HMI
13	Bomba
14	Sonda ionização
15	Eléctrodo acendimento
16	Piezoeléctrico
17	Válvula de gas
18	Termóstato de segurança
19	Válvula de inversora
20	Ventilador
21	Sonda ambiente 1
22	Sonda ambiente 2
23	Sonda exterior
24	Sonda auxiliar 1
25	Sonda auxiliar 2